VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

BELAC 040-INSP

Verslag nr. : 20724938

N 380242

Resi code : [redacted]

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Naam,voornaam : .....

.....

Ident. Kaart nr. : .....

BTW nr.: BE . . . . . .

Installatie :

Naam, voornaam : [redacted]

Adres : De Smet De Naeyerlaan 57 Winkel

Post nr. + Stad : 8370 Blankenberge

Tel. : . . . . / . . . . . / . . . . . .

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

[redacted]

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") ○ .....

- ○ **Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)**
- ○ **Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)**
- ○ **Controlebezoek (6.5.)**
- ○ **Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)**
- ○ **Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)**
- ○ **Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)**

Afwijkingen Deel 8: ○ Toegepast ○ Niet toegepast

- ○ Wooneenheid
- ✓ Werkeenheid
- ○ Werfinstallatie

- ○ Vóór 1/10/1981
- ✓ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
- ○ Vanaf 1/06/2020

- ○ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
- ○ Technische lokalen van een residentieel geheel
- ○ Gedecentraliseerde productie-installatie
- ○ Andere installatie: .....

Algemene gegevens elektrische installatie : ○ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr..... Datum .....

Gegevens verdeler *Naam verd.:* .....

EAN 5 4 1 4 4 8 1 0 0 0 0 8 9 2 3 0 5 3 ○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht : .....

Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ✓40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....

○ kWh excl. nacht meter :

nr. : ..... meterstand : .....

Gegevens installatie

Ontworpen voor U_N : ○ mono 230 V ○ 3x230 V ✓ 3N400 V ○.....

Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ✓40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....

Voedingsleiding hoofdbord : 4..... X 10 mm² - Type : VvB

Type aardelektrode : ○ .....

○ aardingslus ○ pen / baar

Aardverbindingsyst.: ✓TT ○ .....

Beschrijving installatie ○ Zie bijlage(n)

Algemene differentieelstroominrichting 40..... A / 300 mA Aantal borden : 2.... Aantal eindstroombanen : 5 + 11

Metingen - testen - controles - verzegeling :

✓Rechtstreekse aanraking	✓Onrechtstreekse aanraking	✓Montage	○ Verplaatsb. materieel	✓Vast materieel	✓I>/doorsnede	✓Schema's	
○ Aardingsweerstand : 16 Ω	○ Algemeen isolatieniveau : 53 MΩ	○ Controle foutlus	✓Continuïteit (equipot., PE)	✓Test diff.			
Alg. diff. : ○ was verzegeld	○ werd verzegeld	○ werd niet verzegeld	○ kan niet verzegeld worden	Schema's en plannen getekend: Ja / Nee			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie ○ Nihil

7

Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil

Opmerkingen ○ Nihil

Besluit :

✓De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

○ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

16-06-2026

○ **door hetzelfde erkend organisme (*).**

Agent bezoeker :

Naam : Rommens Agent nr. : 5243 Datum 16/06/24

Voor de directeur generaal : Handtekening


Bijlage(n) : ○ Situatieplan(nen) : 2 ○ Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties

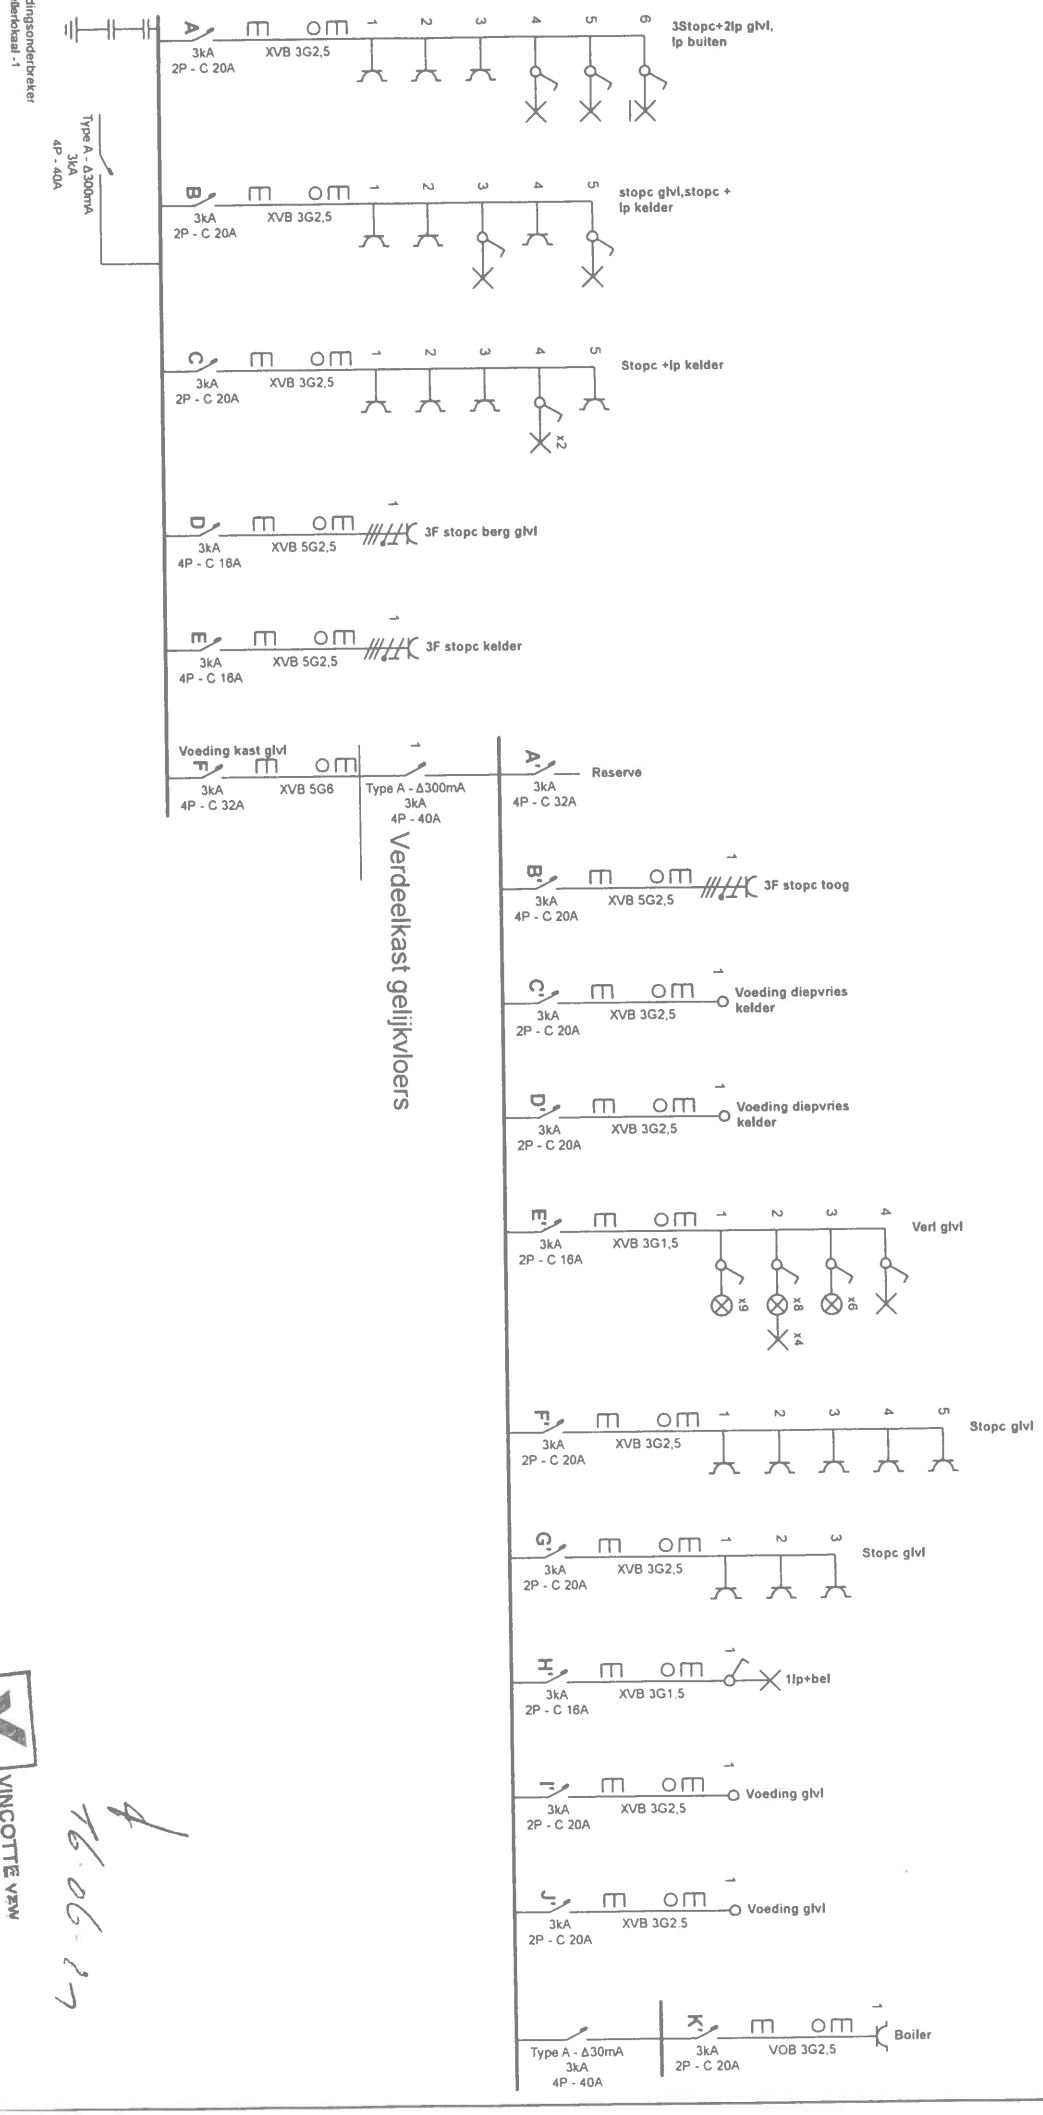

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie
Res Azuur
De Smet De Nayerlaan 57 Bus Handelspand
8370 Blankenberge

Installateur
Electro Debree N.V.
Brugsteenweg 107 A
8420 Wenduine
Tel. 050 41 68 76
e-mail: info@electrodebree.be
BTW BE 0429.248.358


ELECTRO DEBREE

VINÇOTTE
VINÇOTTE vzw
Mario Rommens
5243

4
16-06-17

p. 1/3
Eendraadschema
Datum 14/06/2021
3 x 400V + N ~ 50Hz

Kelder

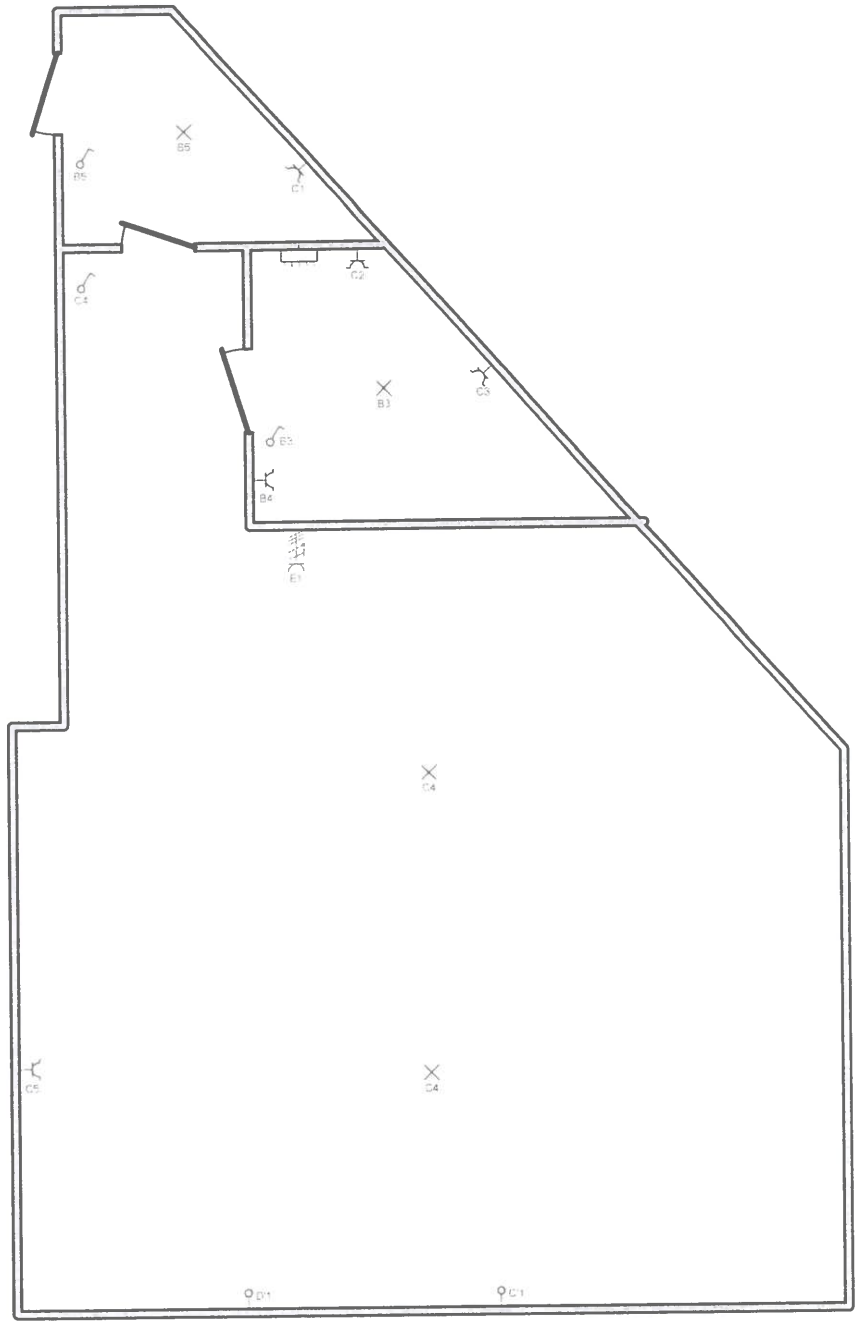


VINÇOTTE vzw
Mario Rommens
5243

16-06-21

Erkend Organisme	**Plaats van de elektrische installatie** Res Azuur De Smet De Nayerlaan 57 Bus Handelspand 8370 Blankenberge	**Installateur** Electro Debree N.V. Brugsesteenweg 107 A 8420 Wenduine Tel.: 050 41 68 76 e-mail: info@electrodebree.be BTW BE 0429.248.358 ELECTRO DEBREE WAT EEN COMFORT	p. 3/3 Situatieschema Datum: 14/06/2021 3 x 400V + N ~ 50Hz

Gelijkvloers

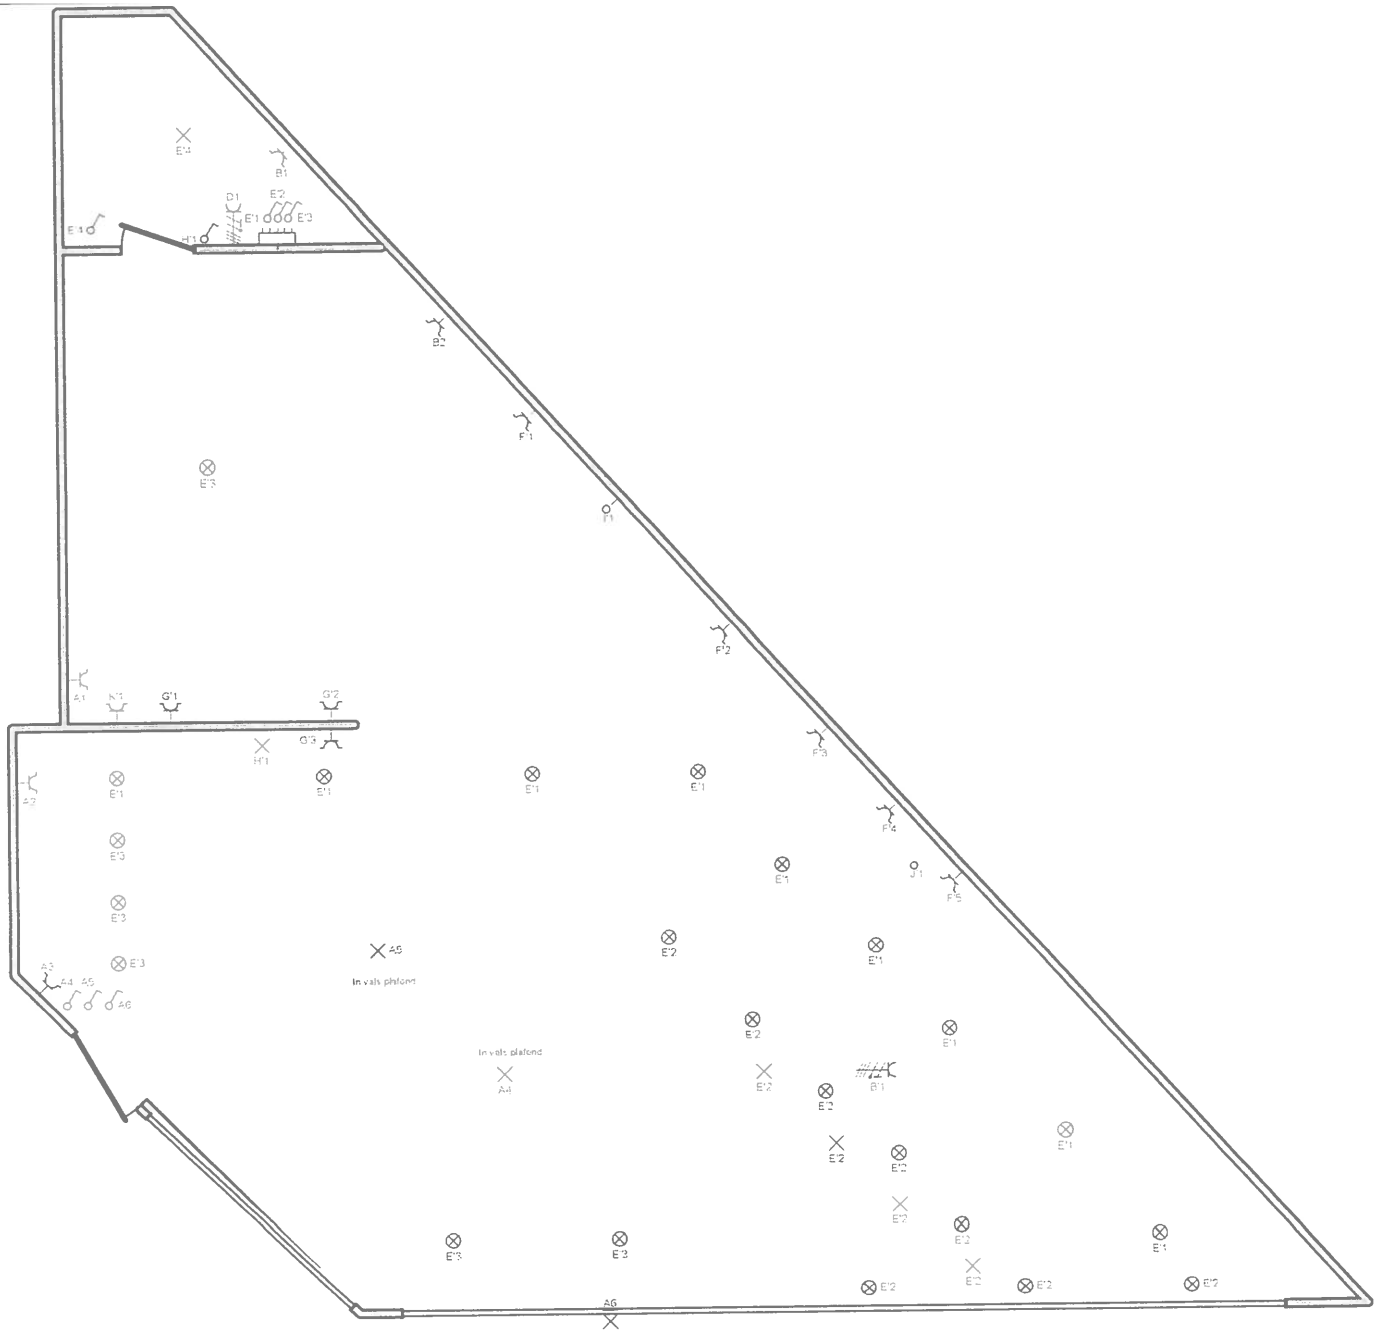

VINÇOTTE VZW
Mario Rommens
5243

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie
Res Azuur
De Smet De Nayerlaan 57 Bus Handelspand
8370 Blankenberge

Installateur
Electro Debree N.V.
Brugsesteenweg 107 A
8420 Wenduine
Tel.: 050 41 68 76
e-mail: info@electrodebree.be
BTW BE 0429.248.358

ELECTRO DEBREE

Situatieschema
Datum: 14/06/2021
3 x 400V + N ~ 50Hz

Invloedsfactoren volgens 9.1.6

Lettercode	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Afdeling/Onderafdeling Boek 1	2.10.2	2.10.3	2.10.4	2.10.5	2.10.6	2.10.7	2.10.8	2.10.8	2.10.9	2.10.10	2.10.11	2.10.12	2.10.13	2.10.14	2.10.15	2.10.16	2.10.17
	5.3.2.1	5.3.2.2	5.3.2.3	5.3.2.4	5.3.2.5	5.3.2.6	5.3.2.7	5.3.2.7	5.3.2.8	5.3.2.8	5.3.2.9	5.3.2.10	5.3.2.11		5.3.2.12	5.3.2.13	5.3.2.14
bakkerij winkel	Temperatuur	Water	Vaste lichamen	Corrosie	Mechanische belasting	Trillingen	Flora	Fauna	zwerf- en elektromagn	Zonnestraling	Bevoegdheid personen	Lichaams-weerstand	Contact aardpotentiaal	Ontruiming lokalen	Brand en ontploffing	Bouw materialen	Structuur gebouwen
Standaard invloedsfactoren (van toepassing indien niets vermeld)	AA4/5	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1
winkel / stockruimte - Diepvries		✓	✓								✓	✓	✓				
		✓	✓								✓	✓	✓				
		✓	✓								✓	✓	✓				
* in de douchekuip of bad (vol. 0) volumeomhulsel 1		AD7										BB3	BC4				
		AD5										BB3	BC3				
		AD4										BB2	BC3				
		AD2										BB2	BC2				
		AD4										BB2	BC2				

○ Er zijn geen veiligheidsinstallatie en geen kritische installatie aanwezig behalve evt geplaatst veiligheids verlichting met ingebouwde batterij.

De exploitant

Naam
Handtekening

De vertegenwoordiger erkend organisme

Naam: Mario Rommens

Handtekening 16/06/21