

20/0006

Opp 4

1. Loadhaven
2. Wasmachine
3. Droogkast
4. Voorkamer
5. C.V.
6. Verwarming
7. Garage deuren + telefoon
8. Voordeur
9. Garage
10. Slaapkamers
11. Slaapkamer rechtsachter
12. Slaapkamer 3 + overloop
13. Slaapkamer 1+2
14. Woonkamer 2e V.
15. Verlichting


20
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
6
20
7
Δ 30mA
40
25
8
20
9
20
10
20
11
20
12
20
13
16
14
16
15
Δ 300mA
40
2 x 220
40
KWh

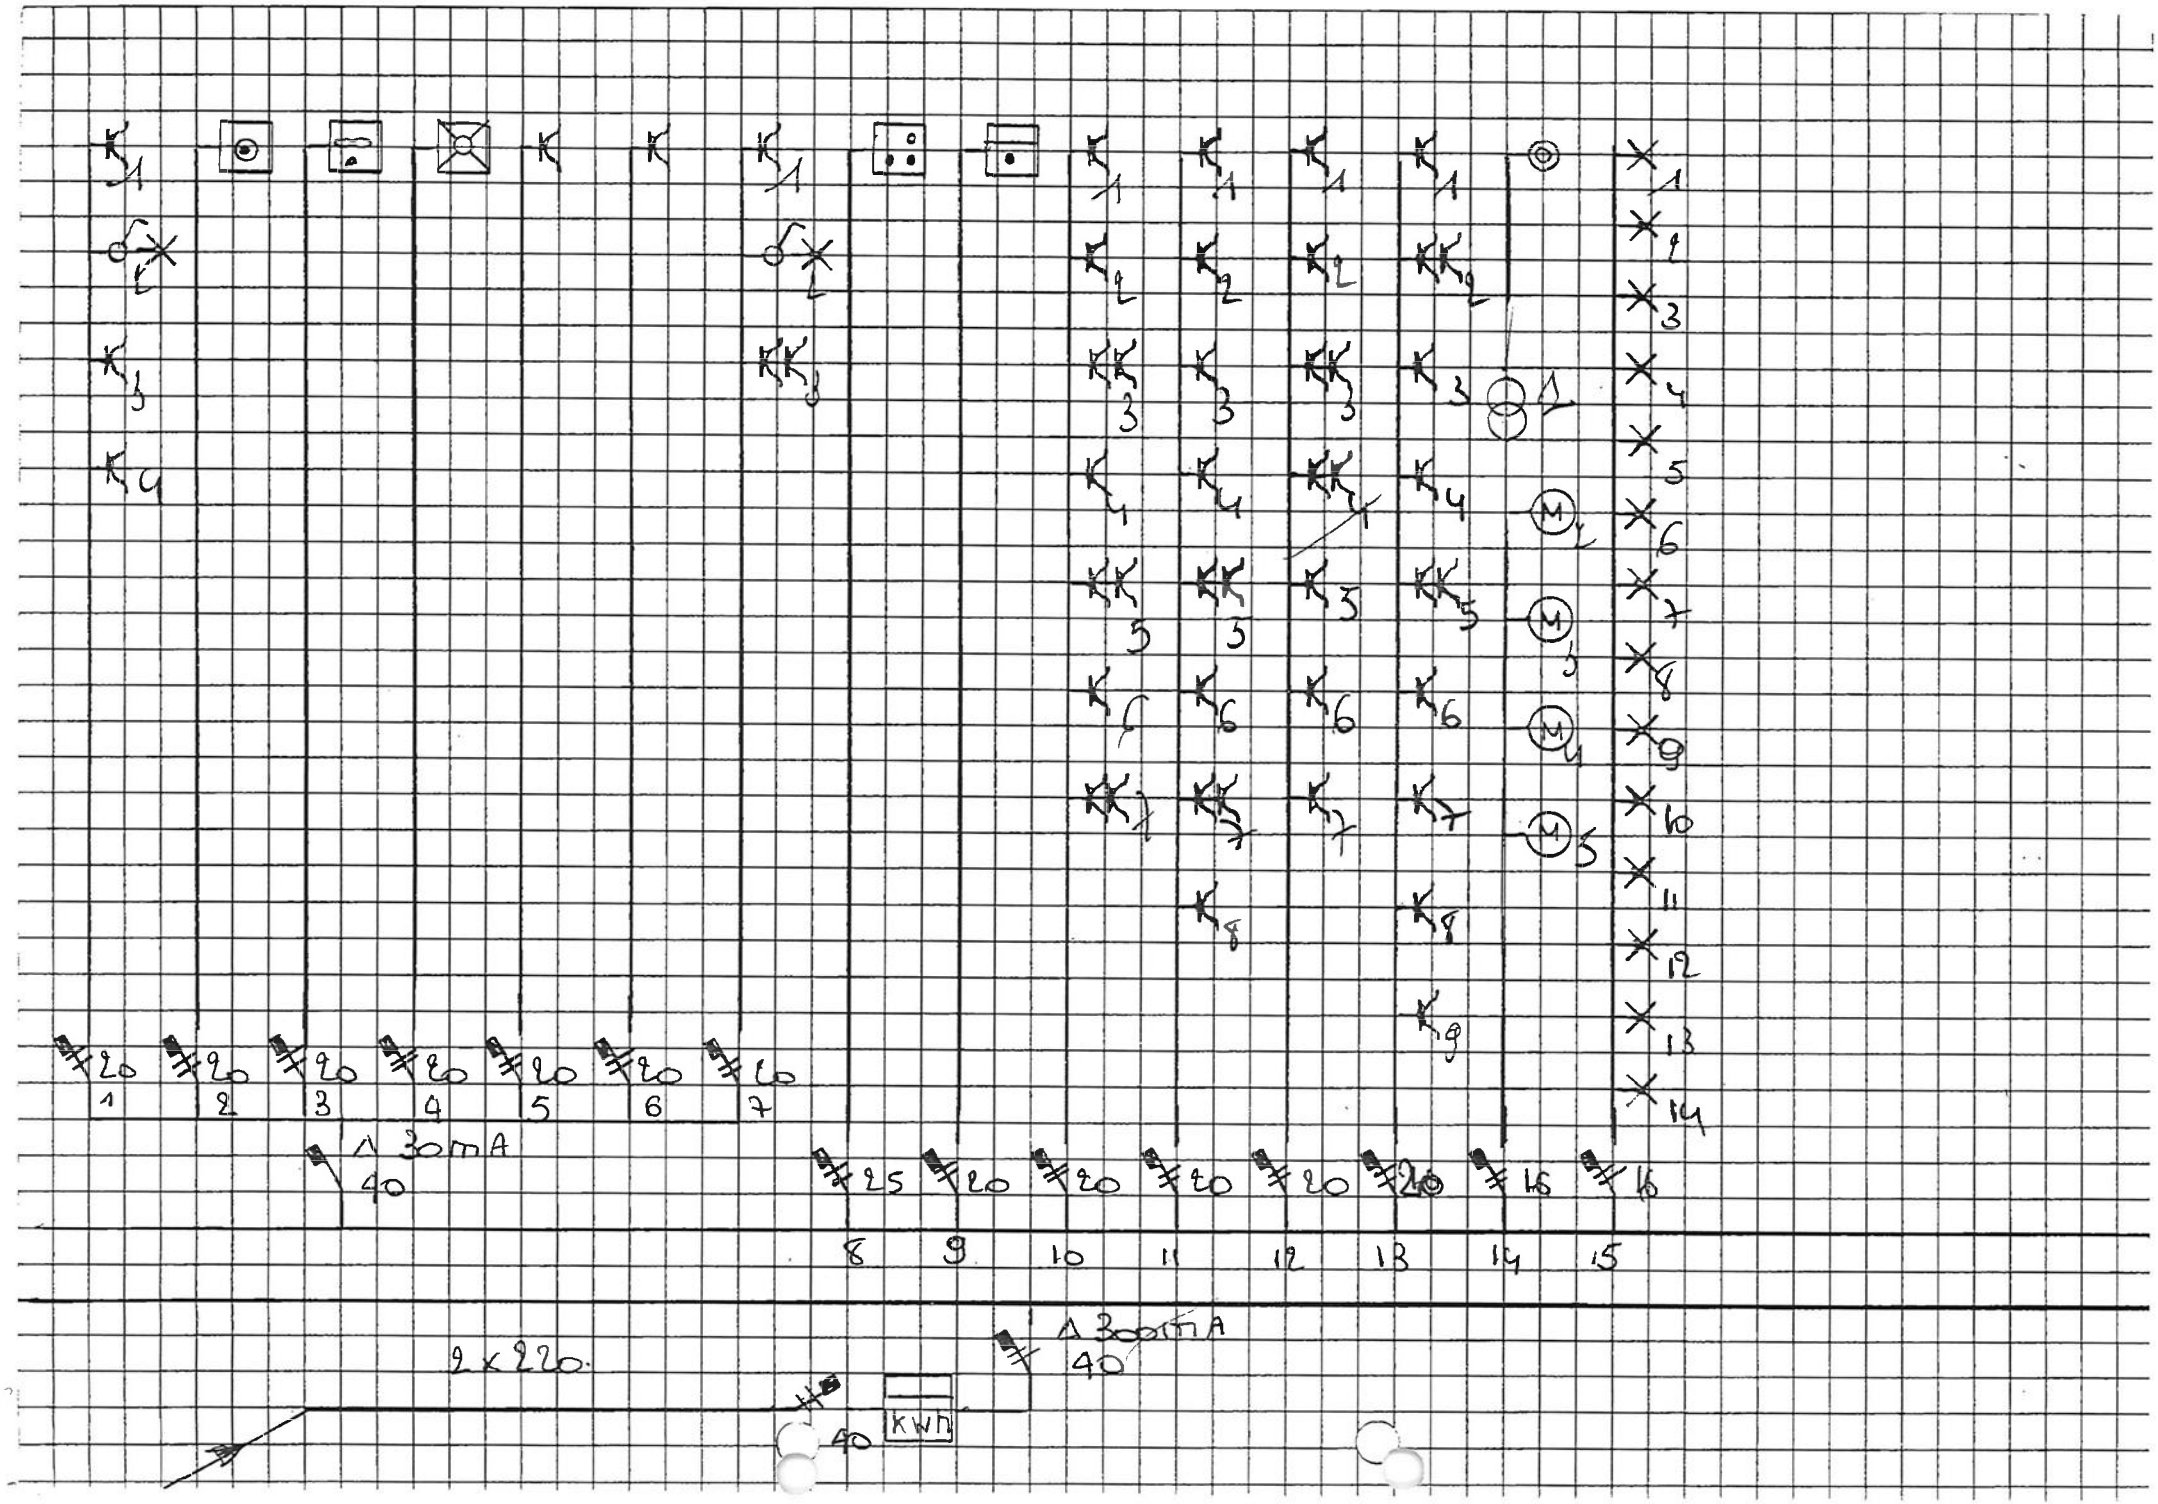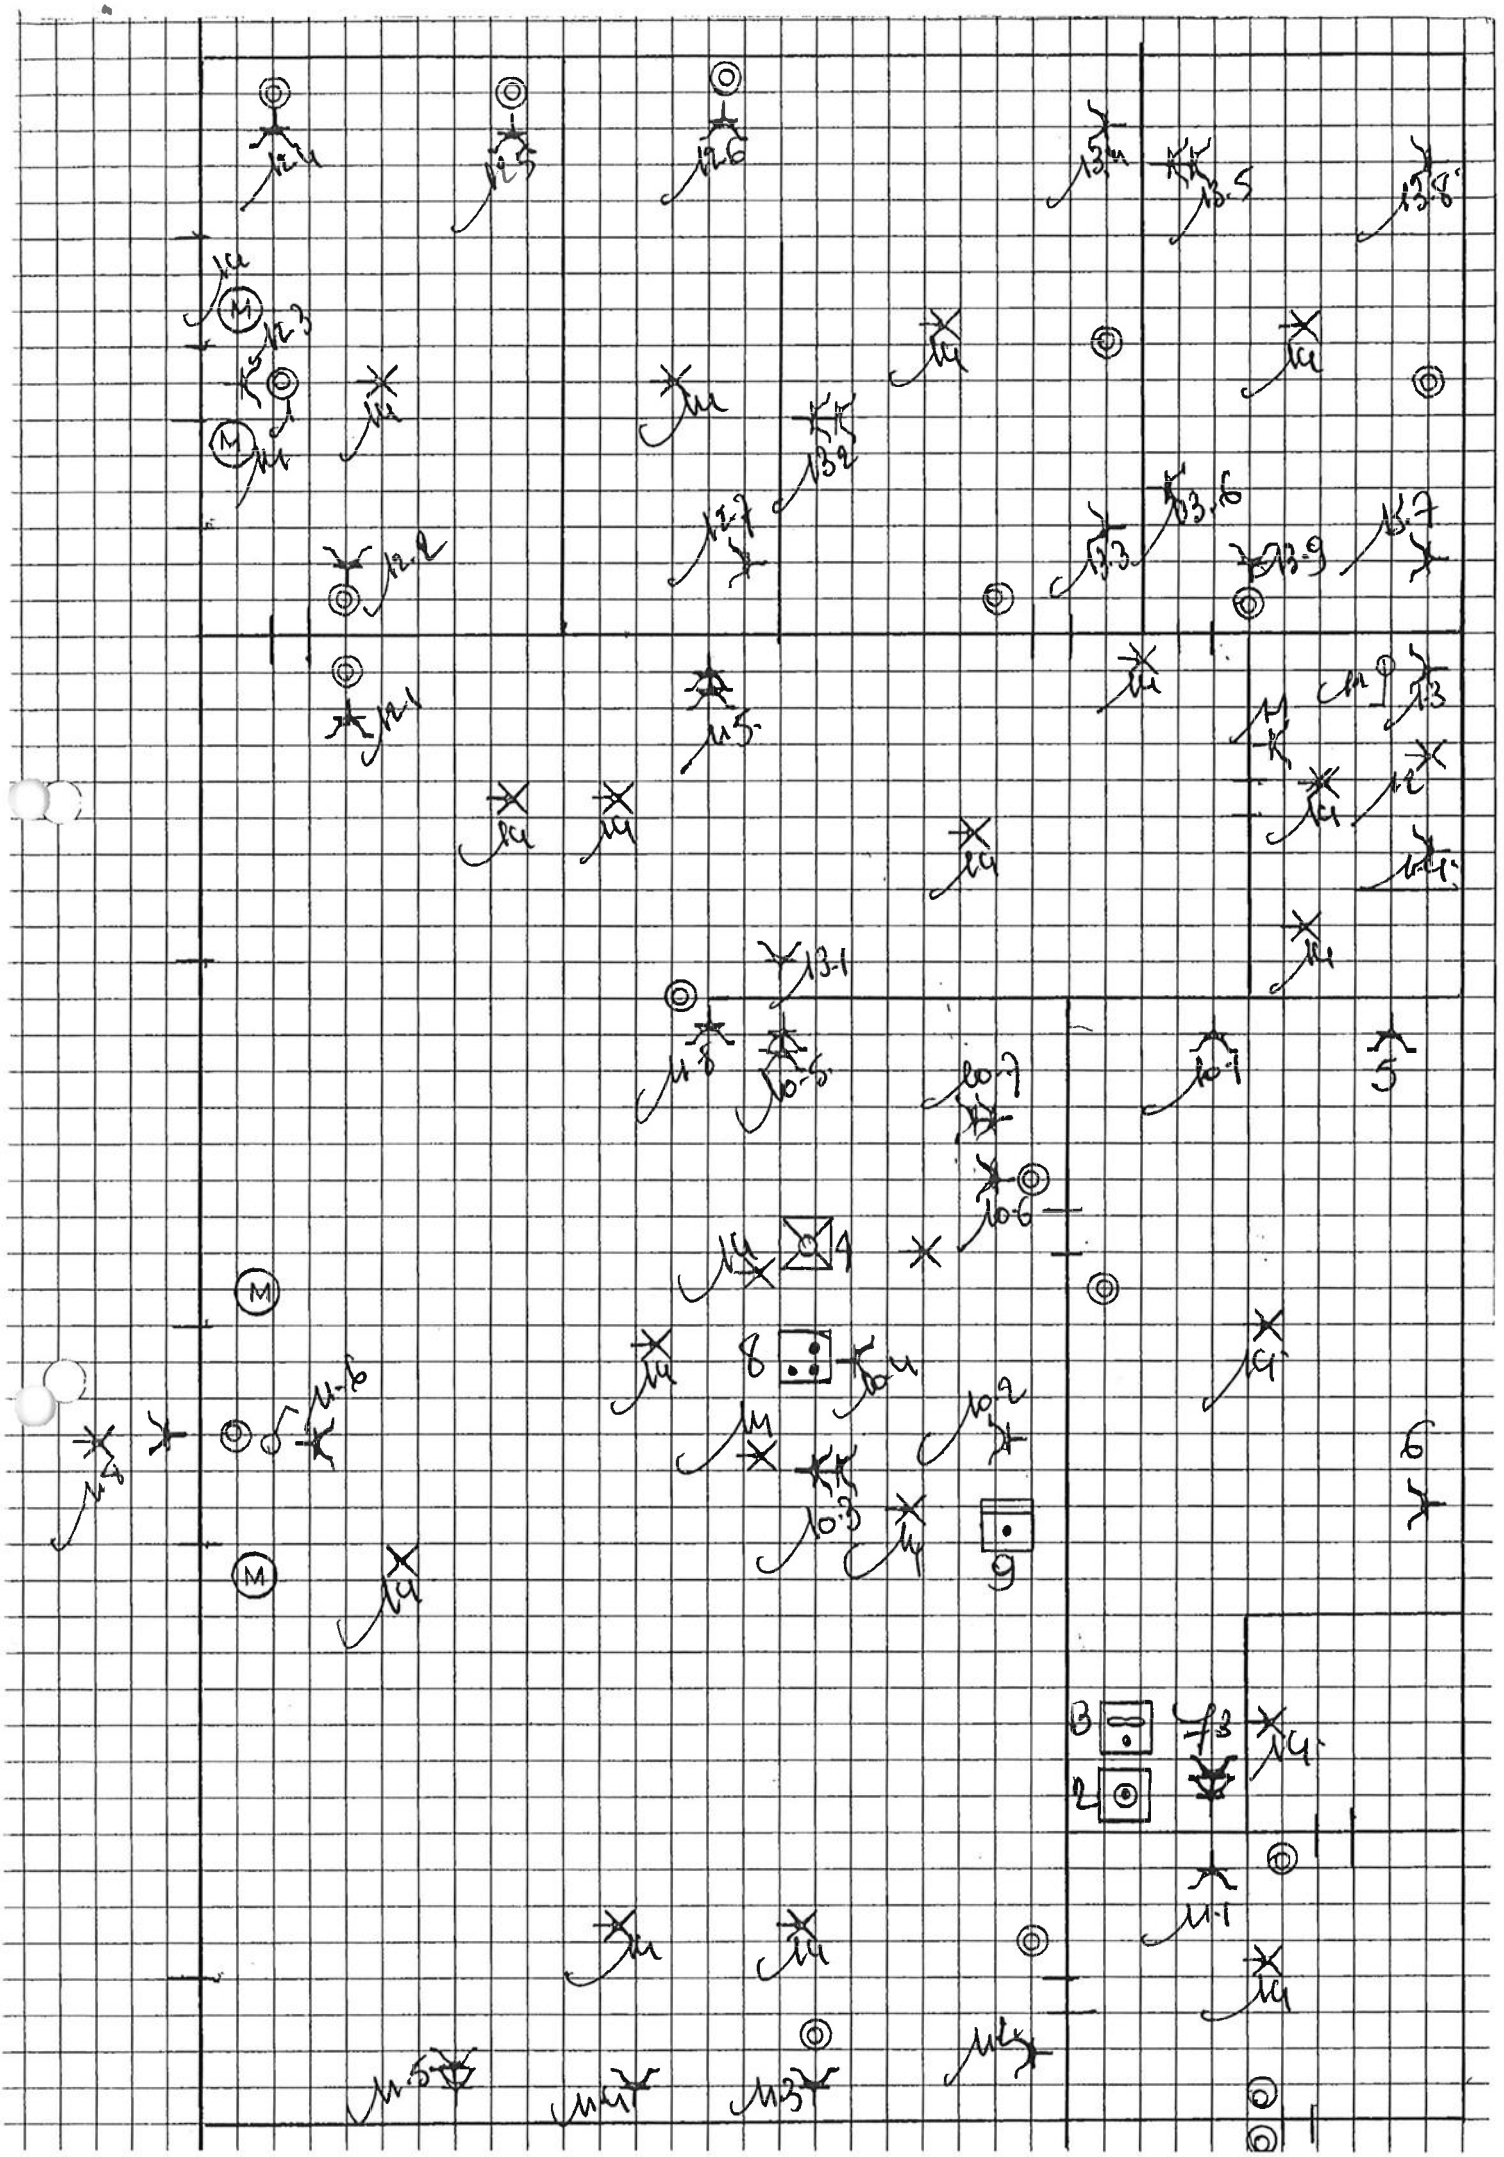

AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
OndernemingsnummerBE 0402.726.875 - Internet:www.vincotte.com
☑ Safety, quality and environmental services
Contract beheerd door: **ZETEL VLAANDEREN**
Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel: +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: M. Cailliau , Electriciteit

- Onze gegevens
Verslag nr.: GEN / 15 / P035534466 / 00 / NL / 000
Klantref.:
Contractref.:

- Uw gegevens
Ref.:

Dirk De Grauwe

Lindenlaan 2
9260 Schellebelle
België

- Interventiegegevens
Plaats: Oudenhovestraat 20 9620 Zottegem
Datum: 12/03/2014
Uitgevoerd door: Dexhorez Steve

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: De zilverdistel Voornaam:
Adres: Oudenhovestraat 20 app 4 Post nr.: 9620 Stad: Zottegem
Tel:

- Eigenaar of beheerder

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: Dirk Voornaam: De Grauwe
BTW nr.: BE 0456256128

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 12/03/2039.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

ORIGINEEL

BELAC 040-INSP

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 1.8 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >3 MOhm.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- **Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	kWh meter niet geplaatst
Bescherming aansluiting:	40 A

- **Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm²
Type aardelektrode:	aardingslus

- **Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA 2P
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	14
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- **Nieuwe installatie**

R-O-F Badkamer,keuken en verlichting niet afgewerkt.

- **Bestaande installatie**

ANDERE BIJLAGE(N)

ORIGINEEL