BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

# Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verslagnummer:**<br>**N° de rapport:** | ET 230/2019/6/25/2 | | **Datum van bezoek:**<br>**Date de visite:** | 25/06/2019 | |
| **Opdrachtgever:**<br>**Donneur d'ordre:** | MAES CARINE<br>Haverstraat 30 - 9000 GENT | | | **IK:**<br>**CI:** | |
| **Distributienetbeheerder:**<br>**Gestionnaire de réseau:** | FLUVIUS | **Nr teller:**<br>**N° compteur:**<br>**Nr teller nachttarief:**<br>**N° compteur tarif de nuit:** | 8181230 | **EAN-nr:**<br>**N° EAN:** | |
| **Plaats van het onderzoek:**<br>**Lieu du contrôle:** | Haverstraat 30 - 9000 GENT | | | | |
| **Eigenaar:**<br>**Propriétaire:** | MAES CARINE<br>Haverstraat 30 - 9000 GENT | | | | |
| **Installateur:** | | | | **BTW/TVA:** | |
| **Gebruikte interne procedure:**<br>**Procédure interne utilisée:** | F-ELS276BIS/HUIS1 (O.V.E. van een huis volgens art. 276 bis) | | | | |

## Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

**Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE** **Art. hh:** 86 - **Art. onderzoek:** 276bis

**Onderzoek: / Contrôle:** Woning/Maison

| **TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:** | **Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:** | **Max. beveiliging / Protection max.:** |
|---|---|---|
| 3x400V+N | 4 **x** 4 mm² VOB | 40A |

**Aardelektrode / Electrode de terre:** Afwezig/Absent **Ohm** **Isolatie / Isolement:** >1 **MOhm** **Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:** 1

**Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:** **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:** 5

| In(A) | Δ In (mA) | Type | Eindstromenbanen / terminaux | TestΔIn | 1.ΔIn | AREI/RGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | _ | - | - | 278 |

**Visueel nazicht Algemeen / Contrôle visuel général:** OK **Rechtstreekse aanraking / Contact direct:** OK **Onrechtstreekse aanraking / Contact indirect:** OK **Aansluitingen / Raccordements:** OK **Equipotentiale verbindingen / Liaisons équipotentielles:** OK

## Inbreuken / Infractions:

A4: Geen aardingselektrode of lus aanwezig / A4: Absence d'une electrode de terre (boucle de terre) -

## Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

ART 16,68-269: SCHEMA'S ZIJN OP TE MAKEN
ART 251: HOUDERS VAN ZEKERINGEN OF AUTOMATISCHE SCHAKELAARS DIENEN VOORZIEN TE ZIJN VAN CALIBREERELEMENTEN
ART 86: EEN ALGEMENE DIFFERENTIEEL DIENT OP KOP VAN DE INSTALLATIE GEZET TE WORDEN
ART 86: STOPCONTACTEN MET AARDINGSPIN DIENEN AANGESLOTEN AAN DE AARDING
ART 198: STROOMKRINGEN VOOR STOPCONTACTENEN DIENEN UITGEVOERD TE WORDEN IN MINIMAAL 2.5MM²
ART 68-71: EEN AARDING VERWEZELIJKEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN

## Opmerkingen / Remarques:

## Nota's / Notes:

DE KLANT WENST DE MEERPRIJS NIET TE BETALEN VOOR HET OPMAKEN VAN DE SCHETSEN


**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. / La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:**

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,**
**Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,**
**VISUM (Datum / Date):**

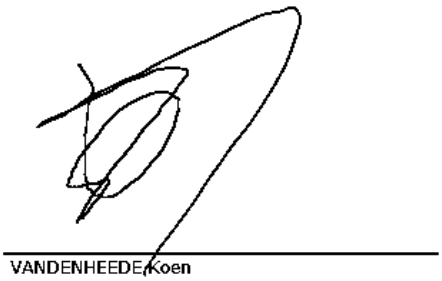

VANDENHEEDE Koen

**Herinnering van de reglementaire voorschriften:** a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
**Rappel des preserpitions réglemetaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constattées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.